

		 NF 537 CLAPETS RÉSISTANT AU FEU www.marque-nf.com NF Clapets Coupe Feu et Volets de Désenfumage Titulaire N° 25 Organisme Certificateur AFNOR Certification 11, rue Francis de Pressensé 93751 LA PLAINE ST DENIS CEDEX Téléphone : +33 (0)1.41.62.80.00 Télécopie : +33 (0)1.49.17.90.00 Sites Internet : http://www.afnor.org Email : certification@afnor.org	Cette marque atteste: - De la conformité à la norme NF S 61-937 (Parties 1 et 5 pour les capets) « systèmes de Sécurité Incendie-Dispositif actionnés de Sécurité». - De la conformité à l'arrêté du 22 mars 2004 pour le classement de résistance au feu - Des valeurs des caractéristiques annoncées dans cette notice
--	---	--	--

NOTICE TECHNIQUE

CLAPET COUPE-FEU



AXIO-C Encastré

TYPE DE PRODUIT : AUTO COMMANDE OU TELECOMMANDE

FAMILLE DE PRODUIT : CIRCULAIRE

		 NF 537 CLAPETS RÉSISTANT AU FEU www.marque-nf.com NF Clapets Coupe Feu et Volets de Désenfumage Titulaire N° 25 Organisme Certificateur AFNOR Certification 11, rue Francis de Pressensé 93751 LA PLAINE ST DENIS CEDEX Téléphone : +33 (0)1.41.62.80.00 Télécopie : +33 (0)1.49.17.90.00 Sites Internet : http://www.afnor.org Email : certification@afnor.org	Cette marque atteste: - De la conformité à la norme NF S 61-937 (Parties 1 et 5 pour les capets) « systèmes de Sécurité Incendie-Dispositif actionnés de Sécurité». - De la conformité à l'arrêté du 22 mars 2004 pour le classement de résistance au feu - Des valeurs des caractéristiques annoncées dans cette notice
--	---	---	---

Table des matières

1. DESIGNATION PRODUIT.....	3
2. DESCRIPTION DU CLAPET COUPE-FEU AXIO-C FDP ENCASTRÉ	3
3. CARACTERISTIQUES DETAILLEES / CERTIFIE NF	4
4. INSTALLATION ET MISE EN ŒUVRE	6
5. COMMANDES ET OPTIONS	9
6. RACCORDEMENTS ELECTRIQUES	11
7. MAINTENANCE	13
8. KIT D'EVOLUTION AXIO-C ENCASTRÉ	13

		 NF 537 CLAPETS RESISTANT AU FEU www.marque-nf.com NF Clapets Coupe Feu et Volets de Désenfumage Titulaire N° 25 Organisme Certificateur AFNOR Certification 11, rue Francis de Pressensé 93751 LA PLAINE ST DENIS CEDEX Téléphone : +33 (0)1.41.62.80.00 Télécopie : +33 (0)1.49.17.90.00 Sites Internet : http://www.afnor.org Email : certification@afnor.org	Cette marque atteste : - De la conformité à la norme NF S 61-937 (Parties 1 et 5 pour les capets) « systèmes de Sécurité Incendie-Dispositif actionnés de Sécurité ». - De la conformité à l'arrêté du 22 mars 2004 pour le classement de résistance au feu - Des valeurs des caractéristiques annoncées dans cette notice
--	---	---	--

1. DESIGNATION PRODUIT


Voir marquage d'identification et de traçabilité, repris sur le tunnel du clapet

E : Etanchéité au feu I : Isolation thermique S : Etanchéité aux fumées I<->o : Feu intérieur/extérieur Ve / Ho : orientation verticale/horizontale	S.L = surface libre E.ALIM = entrée d'alimentation E. TEL = entrée de télécommande DAS MOD = Produit modulaire Pa = Pascal	D.A.S = Dispositif Actionné de sécurité VCC = Volt courant continu E = Emission R = Rupture
--	---	--

2. DESCRIPTION DU CLAPET COUPE-FEU AXIO-C ENCASTRÉ

Les clapets coupe-feu circulaires AXIO-C Encastré sont utilisés pour arrêter la propagation du feu et des fumées par les installations de VMC dans les logements collectifs, les Immeubles de Grande Hauteur (IGH) et les Etablissements Recevant du Public (ERP). Ils sont raccordés sur les conduits de ventilation circulaires au niveau des traversées de parois afin d'en rétablir le degré coupe-feu. Les clapets AXIO-C ENCASTRÉ disposent d'un mécanisme magnétique, entièrement hors du mur, allant du simple fusible thermique (autocommandé) jusqu'au réarmement motorisé (télécommandé).

La gamme des clapets coupe-feu circulaires AXIO-C Encastré a une résistance au feu jusqu'à 3h sous 500 Pa.

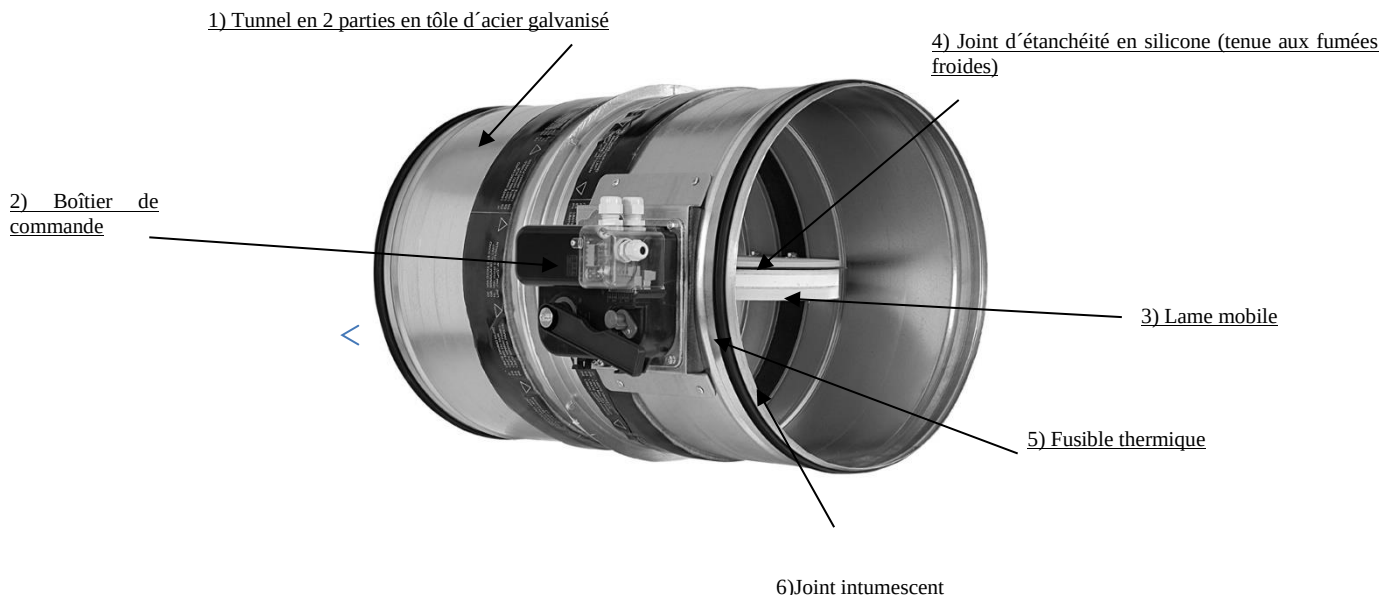

- Testé conformément à la norme NF EN 1366-2 à 500 Pa
- Classe d'étanchéité à l'air C selon NF EN 1751

Rédacteur : AMA
Vérificateur : MEV

Notice technique
M42921_A

24/06/2020

		 NF 537 CLAPETS RÉSISTANT AU FEU www.marque-nf.com NF Clapets Coupe Feu et Volets de Désenfumage Titulaire N° 25 Organisme Certificateur AFNOR Certification 11, rue Francis de Pressensé 93751 LA PLAINE ST DENIS CEDEX Téléphone : +33 (0)1.41.62.80.00 Télécopie : +33 (0)1.49.17.90.00 Sites Internet : http://www.afnor.org Email : certification@afnor.org	Cette marque atteste : - De la conformité à la norme NF S 61-937 (Parties 1 et 5 pour les capets) « systèmes de Sécurité Incendie-Dispositif actionnés de Sécurité ». - De la conformité à l'arrêté du 22 mars 2004 pour le classement de résistance au feu - Des valeurs des caractéristiques annoncées dans cette notice
--	---	---	--

3. CARACTERISTIQUES DETAILLEES / CERTIFIE NF

Type de produit	AXIO-C Encastré AUTOCOMMANDÉ	AXIO-C Encastré TELECOMMANDÉ
Famille	Section circulaire	
Obligations	Réarmement par action directe sur l'élément mobile après déclenchement à froid	Contact de position de sécurité (fin de course) Réarmement après déclenchement à froid (peut être local ou à distance)
Options de Sécurité	Contact de position d'attente et de sécurité (début et fin de course)	Contact de position d'attente (début de course)
Interdictions	Réarment à distance interdit	-
Sens de Montage	Axe de la lame horizontal ou vertical	
Sens de circulation de l'air	Indifférent	
Mode de Fonctionnement	À énergie intrinsèque	
Mode de Commande	Autocommandé par déclencheur thermique à 70°C C ± 7° C	Autocommandé par déclencheur thermique à 70°C ± 7°C et télécommandé électrique Déclenchement : rupture ou émission de courant Tension Uc : 24/48 VCC Puissance Pc : 3,4 W émission / 1,6 W rupture Moteur de réarmement : Pmax = 10 W
Domaine de validité	diamètres 200 à 800	
Surface libre en dm²	[π x Ø² / 4 – 40 x Ø-702] / 10000 avec Ø en mm	
Produit modulaire	Oui	
Liste des modules	Voir §8	
Fonctions supplémentaires :		
Contact de position	-	Contacts de position bipolaires FDCB
Motorisation	-	Moteur de réarmement
Endurance :		
Endurance	150 cycles minimum	300 cycles minimum

		 NF 537 CLAPETS RÉSISTANT AU FEU www.marque-nf.com NF Clapets Coupe Feu et Volets de Désenfumage Titulaire N° 25 Organisme Certificateur AFNOR Certification 11, rue Francis de Pressensé 93751 LA PLAINE ST DENIS CEDEX Téléphone : +33 (0)1.41.62.80.00 Télécopie : +33 (0)1.49.17.90.00 Sites Internet : http://www.afnor.org Email : certification@afnor.org	Cette marque atteste: - De la conformité à la norme NF S 61-937 (Parties 1 et 5 pour les capets) « systèmes de Sécurité Incendie-Dispositif actionnés de Sécurité». - De la conformité à l'arrêté du 22 mars 2004 pour le classement de résistance au feu - Des valeurs des caractéristiques annoncées dans cette notice
--	---	---	--



CLASSEMENT EN RESISTANCE AU FEU CONFORMEMENT A LA NORME NF EN 13501-3

INSTALLATION	MATERIAUX	CLASSEMENT SOUS 500 Pa	ORIENTATION	DIMENSIONS	SENS DU FEU
MUR	Plaque de plâtre 98/48 EI120 Calfeutrage laine de roche 100 kg/m³ ou scellement mortier ou plâtre	E I 90 ve i↔o S	Axe lame horizontal et vertical	≤ 800	Indifférent
	Carreaux plâtre Ep. ≥70 mm, MV ≥995 kg/m³ Scellement plâtre	E I 90 ve i↔o S	Axe lame horizontal et vertical	≤ 800	Indifférent
	Béton cellulaire Ep. ≥100 mm, MV≥500 kg/m³ Calfeutrage laine de roche 100 kg/m et plaque de plâtre	E I 90 ve i↔o S	Axe lame horizontal et vertical	≤ 800	Indifférent
	Plaque de plâtre 98/48 Scellement plâtre ou mortier standard	E I 120 ve i↔o S	Axe lame horizontal et vertical	≤ 800	Indifférent
	Béton cellulaire Ep. ≥100 mm, MV≥500 kg/m³ Scellement mortier	E I 120 ve i↔o S	Axe lame horizontal et vertical	≤ 800	Indifférent
	Carreaux plâtre Ep. ≥100 mm, MV ≥995 kg/m³ Scellement plâtre	E I 120 ve i↔o S	Axe lame horizontal et vertical	≤ 800	Indifférent
DALLE	Béton armée Ep. ≥150 mm, MV≥2200 kg/m³ Scellement mortier	E I 180 ho i↔o S	Indifférent Axe horizontal	≤ 800	Indifférent
	Béton cellulaire Ep. ≥150 mm, MV≥650 kg/m³ Scellement mortier	E I 120 ho i↔o S	Indifférent Axe horizontal	≤ 800	Indifférent
	Béton cellulaire Ep. ≥100 mm, MV≥650 kg/m³ Scellement mortier	E I 90 ho i↔o S	Indifférent Axe horizontal	≤ 800	Indifférent

		 NF 537 CLAPETS RÉSISTANT AU FEU www.marque-nf.com NF Clapets Coupe Feu et Volets de Désenfumage Titulaire N° 25 Organisme Certificateur AFNOR Certification 11, rue Francis de Pressensé 93751 LA PLAINE ST DENIS CEDEX Téléphone : +33 (0)1.41.62.80.00 Télécopie : +33 (0)1.49.17.90.00 Sites Internet : http://www.afnor.org Email : certification@afnor.org	Cette marque atteste : - De la conformité à la norme NF S 61-937 (Parties 1 et 5 pour les capets) « systèmes de Sécurité Incendie-Dispositif actionnés de Sécurité ». - De la conformité à l'arrêté du 22 mars 2004 pour le classement de résistance au feu - Des valeurs des caractéristiques annoncées dans cette notice
--	---	---	--

4. INSTALLATION ET MISE EN ŒUVRE

Montage sur cloison en plaques de plâtre MS 98/48 E I 90 S

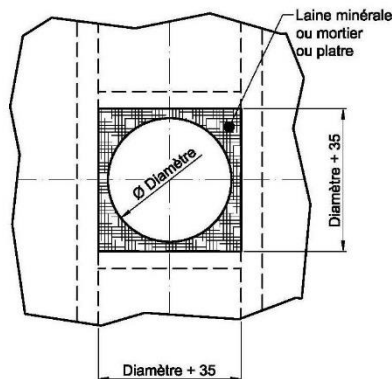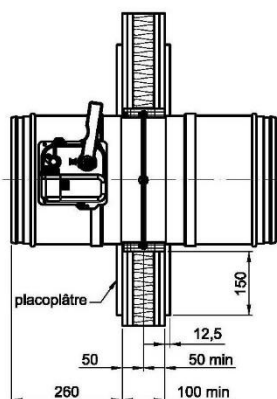

Dimensions nominales de réservation : Ø + 35 mm

Description de la paroi :

- 2x2 plaques de BA 13 spéciales feu
- 1 chevêtre métallique conçu avec des rails standard
- 1 couche de laine de roche (50mm – 100 kg/m³)


Installation :

- Installer le clapet dans la réservation de la cloison
- Assembler d'un chevêtre métallique autour du clapet
- Isoler la cloison et placer 2 plaques de plâtre d'épaisseur 12,5mm de chaque côté de la paroi en laissant une ouverture de L+50 mm et H+50mm
- Remplir l'ouverture de laine de roche (50mm – 100 kg/m³) ou de mortier ou de plâtre. La masse volumique du mortier ou du plâtre doit être supérieure ou égale à celle de la laine de roche initiale.
- Couvrir l'ouverture à l'aide de talons en plaque de plâtre ayant la forme d'une demi-circonférence et de hauteur (Ø+200)/2 mm. Ces talons sont fixés par vis sur les plaques de plâtre de la cloison.

Attention ! En raison d'un éventuel dépassement de la lame, veillez au bon alignement du clapet et de la gaine. Prévoir un espace libre de 250 mm pour l'accès au mécanisme.

		 NF 537 CLAPETS RÉSISTANT AU FEU www.marque-nf.com NF Clapets Coupe Feu et Volets de Désenfumage Titulaire N° 25 Organisme Certificateur AFNOR Certification 11, rue Francis de Pressensé 93751 LA PLAINE ST DENIS CEDEX Téléphone : +33 (0)1.41.62.80.00 Télécopie : +33 (0)1.49.17.90.00 Sites Internet : http://www.afnor.org Email : certification@afnor.org	Cette marque atteste : - De la conformité à la norme NF S 61-937 (Parties 1 et 5 pour les capets) « systèmes de Sécurité Incendie-Dispositif actionnés de Sécurité ». - De la conformité à l'arrêté du 22 mars 2004 pour le classement de résistance au feu - Des valeurs des caractéristiques annoncées dans cette notice
--	---	--	--

Montage sur paroi béton 100 mm EI 120 S

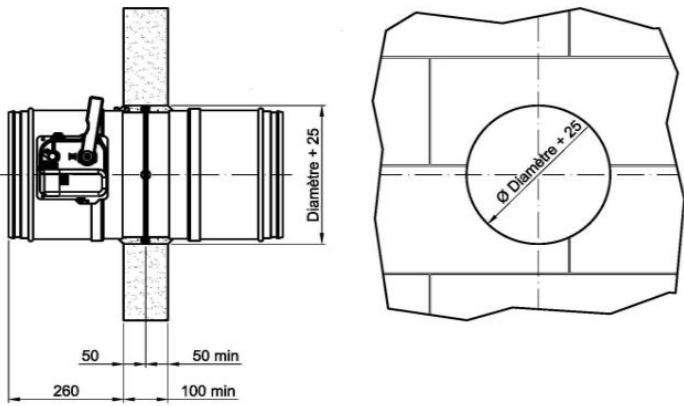


Dimensions nominales de réservation : ($\varnothing + 25$ mm)

Installation :

- Installer le clapet dans la réservation de la paroi
- Sceller au mortier ordinaire

Attention ! En raison d'un éventuel dépassement de la lame, veillez au bon alignement du clapet et de la gaine. Prévoir un espace libre de 250 mm pour l'accès au mécanisme.

Montage sur paroi en carreau de plâtre 70 mm EI 90 S

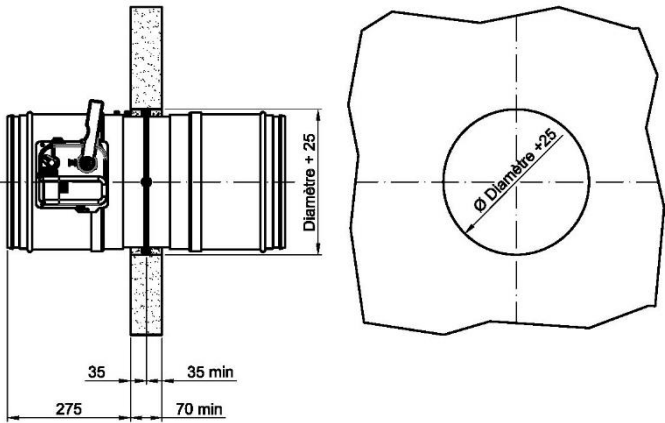

Dimensions nominales de réservation : ($\varnothing + 25$ mm)



Installation :

- Installer le clapet dans la réservation de la paroi
- Sceller au plâtre

Attention ! En raison d'un éventuel dépassement de la lame, veillez au bon alignement du clapet et de la gaine. Prévoir un espace libre de 250 mm pour l'accès au mécanisme.

Montage sur paroi en carreau de plâtre 100 mm EI 120 S

- De la conformité à la norme NF S 61-937 (Parties 1 et 5 pour les capets) « systèmes de Sécurité Incendie-Dispositif actionnés de Sécurité ».
- De la conformité à l'arrêté du 22 mars 2004 pour le classement de résistance au feu
- Des valeurs des caractéristiques annoncées dans cette notice

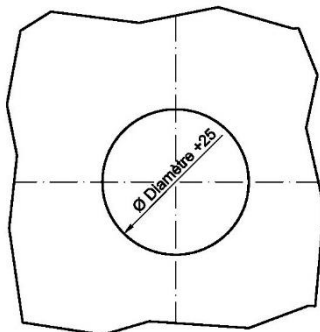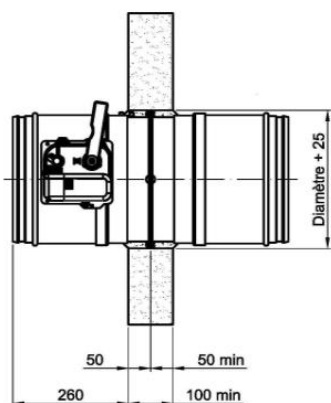

Dimensions nominales de réservation : (Ø + 25 mm)



Installation :

- Installer le clapet dans la réservation de la paroi
- Sceller au plâtre

Attention ! En raison d'un éventuel dépassement de la lame, veillez au bon alignement du clapet et de la gaine. Prévoir un espace libre de 250 mm pour l'accès au mécanisme.

Montage en dalle béton armé 150 mm EI 180 S

Montage en dalle béton cellulaire 150 mm EI 120 S

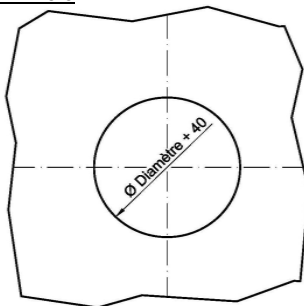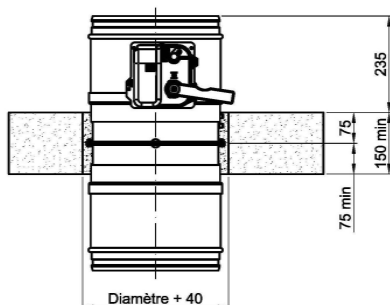



Dimensions nominales de réservation : (Ø + 40 mm)

Installation :

- Installer le clapet dans la réservation de la dalle
- Sceller au mortier ordinaire

Attention ! En raison d'un éventuel dépassement de la lame, veillez au bon alignement du clapet et de la gaine. Prévoir un espace libre de 250 mm pour l'accès au mécanisme.

Montage en dalle béton cellulaire 100 mm EI 90 S

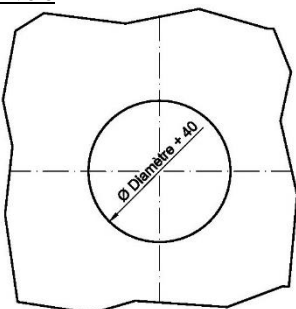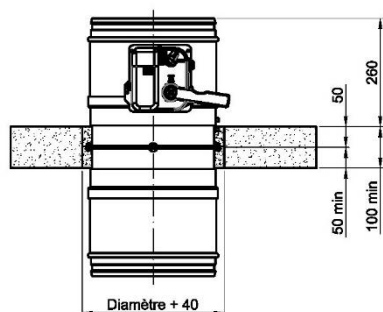

Dimensions nominales de réservation : (Ø + 40 mm)

Installation :

- Installer le clapet dans la réservation de la dalle
- Sceller au mortier ordinaire

Attention ! En raison d'un éventuel dépassement de la lame, veillez au bon alignement du clapet et de la gaine. Prévoir un espace libre de 250 mm pour l'accès au mécanisme.

		 NF 537 CLAPETS RÉSISTANT AU FEU www.marque-nf.com NF Clapets Coupe Feu et Volets de Désenfumage Titulaire N° 25 Organisme Certificateur AFNOR Certification 11, rue Francis de Pressensé 93751 LA PLAINE ST DENIS CEDEX Téléphone : +33 (0)1.41.62.80.00 Télécopie : +33 (0)1.49.17.90.00 Sites Internet : http://www.afnor.org Email : certification@afnor.org	Cette marque atteste : - De la conformité à la norme NF S 61-937 (Parties 1 et 5 pour les capets) « systèmes de Sécurité Incendie-Dispositif actionnés de Sécurité ». - De la conformité à l'arrêté du 22 mars 2004 pour le classement de résistance au feu - Des valeurs des caractéristiques annoncées dans cette notice
--	---	--	--

5. COMMANDES ET OPTIONS

- **Mécanisme AUTO pour exécution autocommandé**

Le clapet coupe-feu AXIO-C ENCASTRÉ en version basique autocommandée est fourni sans aucun accessoire.

- **Déclenchement :**
 - Déclenchement manuel : Pousser sur le bouton de déclenchement
 - Déclenchement autocommandé : Par fusible à 70°C
- **Réarmement :**
 - Réarmement manuel : Tourner la poignée dans le sens indiqué par la flèche
- **Options :**
 - FDCU : Contacts de position fin et début de course unipolaires montés d'usine ou en kit (carte S1-45)

- **Mécanisme EVO pour exécution autocommandé**

Le clapet coupe-feu AXIO-C ENCASTRÉ en version magnétique autocommandée est fourni sans aucun accessoire.

- **Déclenchement :**
 - Déclenchement manuel : Pousser sur le bouton de déclenchement
 - Déclenchement autocommandé : Par fusible à 70°C
- **Réarmement :**
 - Réarmement manuel : Tourner la poignée dans le sens indiqué par la flèche
- **Options :**
 - FDCU : Contacts de position fin et début de course unipolaires montés d'usine ou en kit (carte S1-45)
 - FDCB : Contacts de position fin et début de course bipolaires montés d'usine ou en kit (carte S2-45)

		 NF 537 CLAPETS RÉSISTANT AU FEU www.marque-nf.com NF Clapets Coupe Feu et Volets de Désenfumage Titulaire N° 25 Organisme Certificateur AFNOR Certification 11, rue Francis de Pressensé 93751 LA PLAINE ST DENIS CEDEX Téléphone : +33 (0)1.41.62.80.00 Télécopie : +33 (0)1.49.17.90.00 Sites Internet : http://www.afnor.org Email : certification@afnor.org	Cette marque atteste : - De la conformité à la norme NF S 61-937 (Parties 1 et 5 pour les capets) « systèmes de Sécurité Incendie-Dispositif actionnés de Sécurité». - De la conformité à l'arrêté du 22 mars 2004 pour le classement de résistance au feu - Des valeurs des caractéristiques annoncées dans cette notice
--	---	---	---

• Mécanisme EVO pour exécution télécommandé

En version télécommandée, une bobine à émissions ou rupture de courant (voir codes dans chapitre pièces détachées) est insérée dans le boîtier. Elle pilotée par la carte électronique principale S0-45 susceptible de recevoir 24 ou 48 VCC indistinctement. Des contacts de position fin et début de course unipolaires (FDCU) sont fournis d'office.

- Déclenchement :
 - Déclenchement manuel : Pousser sur le bouton de déclenchement
 - Déclenchement autocommandé : Par fusible à 70°C
 - Déclenchement Télécommandé : Par émission ou rupture de courant
- Réarmement :
 - Réarmement manuel : Tourner la poignée dans le sens indiqué par la flèche
- Options :
 - FDCB : Contacts de position fin et début de course bipolaires montés d'usine ou en kit (carte S2-45)
 - MOT : Moteur de réarmement 24/48 Vcc

• Boîtier de commande Evo pour exécution télécommandé motorisée

En version télécommandée motorisée, une bobine à émissions ou rupture de courant (voir codes dans chapitre pièces détachées) est insérée dans le boîtier. Elle pilotée par la carte électronique principale S0-45 susceptible de recevoir 24 ou 48 VCC indistinctement. Des contacts de position fin et début de course unipolaires (FDCU) sont fournis d'office. De plus, un moteur de réarmement est monté dans le boîtier, également piloté par la carte électronique principale S0-45.


- Déclenchement :
 - Déclenchement manuel : Pousser sur le bouton de déclenchement
 - Déclenchement autocommandé : Par fusible à 70°C
 - Déclenchement Télécommandé : Par émission ou rupture de courant
- Réarmement :
 - Réarmement manuel : Tourner la poignée dans le sens indiqué par la flèche
 - Réarmement Motorisé :
 1. Couper l'alimentation électrique au moins pendant 10 sec.
 2. Alimenter le moteur au moins pendant 30 sec (respecter polarité)
 3. Le moteur s'arrête automatiquement lorsque le couple est atteint
 4. Couper l'alimentation électrique du moteur après réarmement
 5. Couper l'alimentation électrique du moteur minimum 150 sec. entre 2 cycles de réarmement
- Options de Sécurité :
 - FDCB : Contacts de position fin et début de course bipolaires montés d'usine ou en kit (carte S2-45)

		 NF 537 CLAPETS RÉSISTANT AU FEU www.marque-nf.com NF Clapets Coupe Feu et Volets de Désenfumage Titulaire N° 25 Organisme Certificateur AFNOR Certification 11, rue Francis de Pressensé 93751 LA PLAINE ST DENIS CEDEX Téléphone : +33 (0)1.41.62.80.00 Télécopie : +33 (0)1.49.17.90.00 Sites Internet : http://www.afnor.org Email : certification@afnor.org	Cette marque atteste: - De la conformité à la norme NF S 61-937 (Parties 1 et 5 pour les capets) « systèmes de Sécurité Incendie-Dispositif actionnés de Sécurité». - De la conformité à l'arrêté du 22 mars 2004 pour le classement de résistance au feu - Des valeurs des caractéristiques annoncées dans cette notice
--	---	--	--

6. RACCORDEMENTS ELECTRIQUES

• Mécanisme AUTO

Raccordement de l'option FDCU

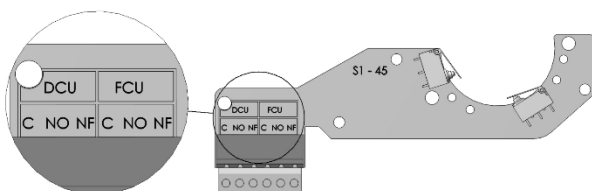

Raccorder les contacts NF (Normalement Fermé) – NO (Normalement Ouvert) – C (Commun) pour le DCU (Début de Course Unipolaire) et le FCU (Fin de Course Unipolaire).

• Mécanisme EVO

Positionnement des borniers

Carte électronique principale






Alimentation électrique de la ventouse et moteur

Contacts de début et fin de course unipolaires

Contacts de début et fin de course bipolaires

		 NF 537 CLAPETS RESISTANT AU FEU www.marque-nf.com NF Clapets Coupe Feu et Volets de Désenfumage Titulaire N° 25 Organisme Certificateur AFNOR Certification 11, rue Francis de Pressensé 93751 LA PLAINE ST DENIS CEDEX Téléphone : +33 (0)1.41.62.80.00 Télécopie : +33 (0)1.49.17.90.00 Sites Internet : http://www.afnor.org Email : certification@afnor.org	Cette marque atteste : - De la conformité à la norme NF S 61-937 (Parties 1 et 5 pour les capets) « systèmes de Sécurité Incendie-Dispositif actionnés de Sécurité ». - De la conformité à l'arrêté du 22 mars 2004 pour le classement de résistance au feu - Des valeurs des caractéristiques annoncées dans cette notice
--	---	--	--

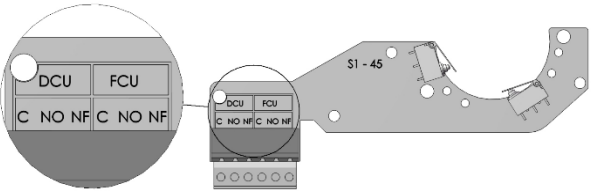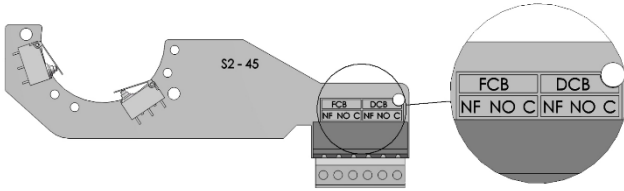Raccordement de l'option FDCU 	Raccorder les contacts NF (Normalement Fermé) – NO (Normalement Ouvert) – C (Commun) pour le DCU (Début de Course Unipolaire) et le FCU (Fin de Course Unipolaire).
Raccordement de l'option FDCB 	Raccorder les contacts NF (Normalement Fermé) – NO (Normalement Ouvert) – C (Commun) pour le DCB (Début de Course Bipolaire) et le FCB (Fin de Course Bipolaire).

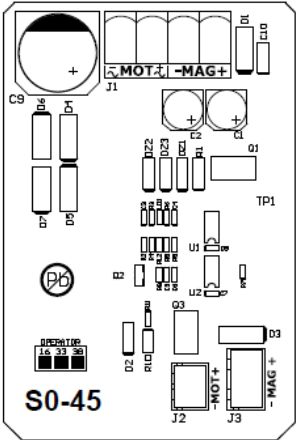Raccordement des options Bobines et Moteurs 	Raccorder les bornes MAG pour l'alimentation de la bobine et les bornes MOT pour l'alimentation du moteur
---	--

• **Avertissement :**

La tension fournie par l'alimentation (Uc) doit respecter les normes NF EN 15650:2010 section C.3.1 et NF S 61-937-5:2012 section 10 relative à la tension nominale (Un):

- la tension fournie doit être comprise entre -10% et +15% de la tension nominale (EN15650: 2010 section C.3.1) pour le moteur
- $0,85 U_n < U_c < 1,2 U_n$ (NF S 61-937-5:2012 section 10.2) pour la bobine à émission de courant
- $0 U_n < U_c < 0,1 U_n$. (NF S 61-937-5:2012 section 10.3) pour la bobine à rupture de courant.

L'alimentation électrique doit être stabilisée. Les courants de Foucault et surtensions, bien que courtes, ne sont pas autorisées.

		 NF 537 CLAPETS RÉSISTANT AU FEU www.marque-nf.com NF Clapets Coupe Feu et Volets de Désenfumage Titulaire N° 25 Organisme Certificateur AFNOR Certification 11, rue Francis de Pressensé 93751 LA PLAINE ST DENIS CEDEX Téléphone : +33 (0)1.41.62.80.00 Télécopie : +33 (0)1.49.17.90.00 Sites Internet : http://www.afnor.org Email : certification@afnor.org	Cette marque atteste: - De la conformité à la norme NF S 61-937 (Parties 1 et 5 pour les capets) « systèmes de Sécurité Incendie-Dispositif actionnés de Sécurité». - De la conformité à l'arrêté du 22 mars 2004 pour le classement de résistance au feu - Des valeurs des caractéristiques annoncées dans cette notice
--	---	---	--

7. MAINTENANCE

Sans maintenance particulière

Prévoir un contrôle annuel

Nettoyage de la poussière de la ventouse et sa plaque lors du contrôle

Respecter les prescriptions indiquées dans la NF S 61-933

Vérifier le bon serrage des bornes électriques

8. KIT D'EVOLUTION AXIO-C ENCASTRÉ

DESIGNATION	CODE
MODULE CARTE MERE (Principale) S0-45	7002812
MODULE CARTE DE CONTROLE S1-45	7002813
MODULE CARTE DE CONTROLE S2-45	7002814
MODULE PORTE FUSIBLE	7002800
MODULE VENTOUSE	7002507 ou 7002509
MODULE GROUPE MOTEUR	7002511 ou 7002513
MODULE CARTER DE PROTECTION	7002816 Carter EVO 7002815 Carter AUTO
MODULE LEVIER DE COMMANDE	7002821
MODULE PLAQUE DE SUPPORT	7002803